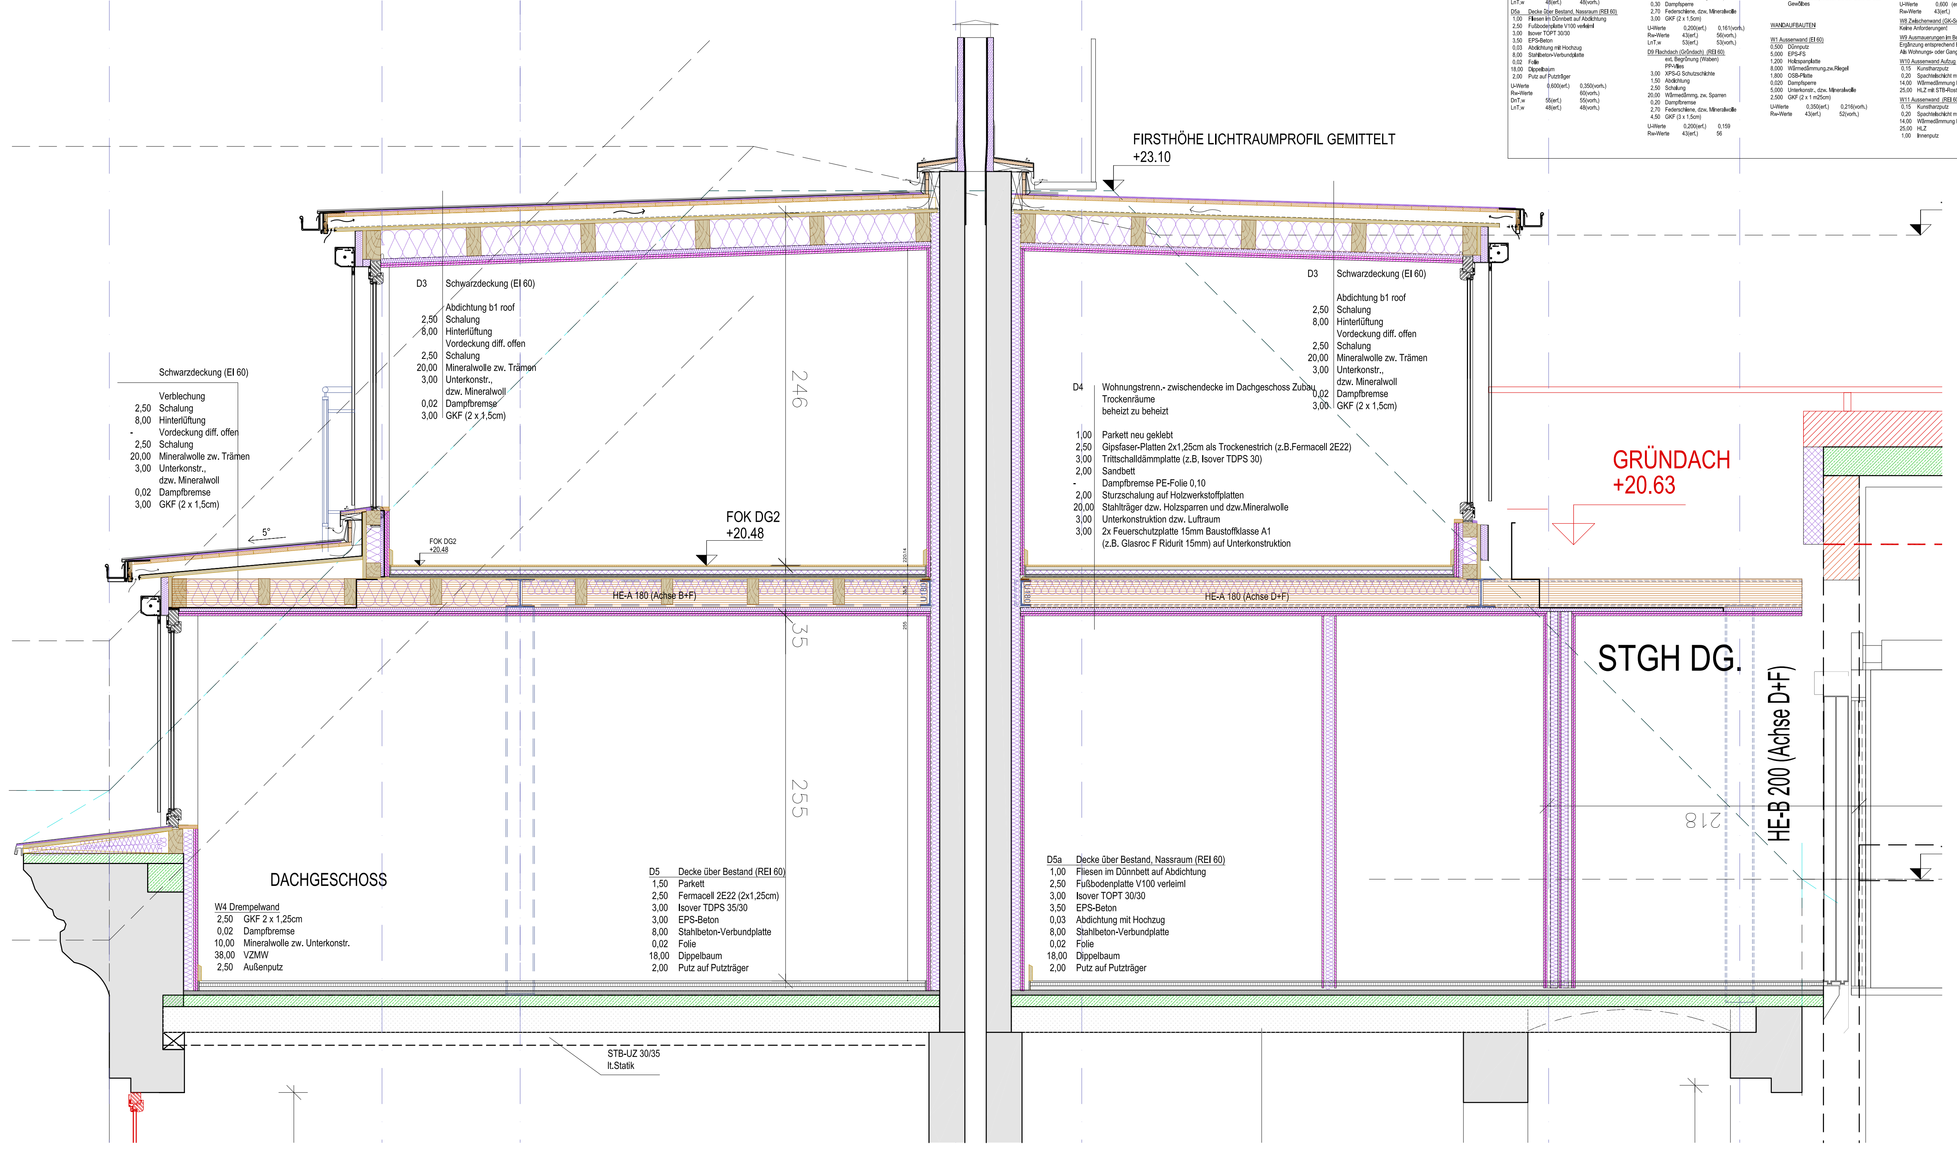

DACHAUFBAUTEN

D1 Pultdach

Kalte Anbindungen

D2 Schrägdach (Dach1.B1B)
Eternitdoppeldeckung
3,00 Lattung
4,00 Hinterlüftung, Konterlattung
Vordeckung diff. offen
2,50 Schalung
20,00 Mineralwolle zw. Sparren
3,00 Unterkonstr. dzw. Mineralwolle
0,02 Dampfbremse
3,00 GKF (2 x 1,5cm)
Urlfläche 0,25 (ef.) 0,15 (netto.)
Rw/Rwtot 42 (ef.) 51 (netto.)

D3a Schrägdach Bestand (Dach1.B1B)
Eternitdoppeldeckung
3,00 Lattung
4,00 Hinterlüftung, Konterlattung
Vordeckung diff. offen
2,50 Schalung
20,00 Mineralwolle zw. Sparren Bestand, ausgebessert
3,00 Unterkonstr. dzw. Mineralwolle
0,02 Dampfbremse
3,00 GKF (2 x 1,5cm)
Urlfläche 0,25 (ef.) 0,15 (netto.)
Rw/Rwtot 42 (ef.) 51 (netto.)

D3 Schrägdachdeckung (EI 60)
Abdichtung b1 roof
Verdeckung
2,50 Schalung
20,00 Mineralwolle zw. Trämen
3,00 Unterkonstr. dzw. Mineralwoll
0,02 Dampfbremse
3,00 GKF (2 x 1,5cm)
Urlfläche 0,250 (ef.) 0,150 (netto.)
Rw/Rwtot 42 (ef.) 52 (netto.)

D4 Zwischendecke (Kamin) (EI 60)

Zwischen den Holzmauern akustisch getrennt, Kalte Anbindungen.

D5 Decke Über Bestand (REI 60)
1,50 Parkett
2,50 Fermacell 2E22 (2x1,25cm)
3,00 Isover TDPS 30/30
3,00 EPS-Beton
8,00 Stahlbeton-Verbundplatte
0,02 Folie
18,00 Dippelbaum
2,00 Putz auf Putzträger
Urlfläche 0,600 (ef.) 0,350 (netto.)
Rw/Rwtot 50 (ef.) 60 (netto.)
DnT,w 50 (ef.) 55 (netto.)
LnT,w 45 (ef.) 45 (netto.)

D5a Decke Über Bestand (REI 60)
1,00 Fliesen im Dünnbett auf Abdichtung
2,50 Fußbodenplatte V100 verteiml
3,00 Isover TOPT 30/30
3,50 EPS-Beton
0,03 Abdichtung mit Hochzug
8,00 Stahlbeton-Verbundplatte
0,02 Folie
18,00 Dippelbaum
2,00 Putz auf Putzträger
Urlfläche 0,600 (ef.) 0,350 (netto.)
Rw/Rwtot 50 (ef.) 60 (netto.)
DnT,w 50 (ef.) 55 (netto.)
LnT,w 45 (ef.) 45 (netto.)

D6a Decke Über Bestand, Nassraum (REI 60)
1,00 Fliesen im Dünnbett auf Abdichtung
2,50 Fußbodenplatte V100 verteiml
3,00 Isover TOPT 30/30
3,50 EPS-Beton
0,03 Abdichtung mit Hochzug
8,00 Stahlbeton-Verbundplatte
0,02 Folie
18,00 Dippelbaum
2,00 Putz auf Putzträger
Urlfläche 0,600 (ef.) 0,350 (netto.)
Rw/Rwtot 50 (ef.) 60 (netto.)
DnT,w 50 (ef.) 55 (netto.)
LnT,w 45 (ef.) 45 (netto.)

D7 Decke Über Bestand (Dach1.B1B)
Eternitdoppeldeckung
3,00 Lattung
4,00 Hinterlüftung, Konterlattung
Vordeckung diff. offen
2,50 Schalung
20,00 Mineralwolle zw. Sparren
3,00 Unterkonstr. dzw. Mineralwolle
0,02 Dampfbremse
3,00 GKF (2 x 1,5cm)
Urlfläche 0,250 (ef.) 0,150 (netto.)
Rw/Rwtot 42 (ef.) 52 (netto.)

D8 Decke über Bestand (Dach1.B1B)
Eternitdoppeldeckung
3,00 Lattung
4,00 Hinterlüftung, Konterlattung
Vordeckung diff. offen
2,50 Schalung
20,00 Mineralwolle zw. Sparren
3,00 Unterkonstr. dzw. Mineralwolle
0,02 Dampfbremse
3,00 GKF (2 x 1,5cm)
Urlfläche 0,250 (ef.) 0,150 (netto.)
Rw/Rwtot 42 (ef.) 52 (netto.)

D9 Decke Über Bestand (Dach1.B1B)
1,50 Parkett
2,50 Fermacell 2E22 (2x1,25cm)
3,00 Isover TOPT 30/30
3,00 EPS-Beton
8,00 Stahlbeton-Verbundplatte
0,02 Folie
18,00 Dippelbaum
2,00 Putz auf Putzträger
Urlfläche 0,600 (ef.) 0,350 (netto.)
Rw/Rwtot 50 (ef.) 60 (netto.)
DnT,w 50 (ef.) 55 (netto.)
LnT,w 45 (ef.) 45 (netto.)

D10 Decke Über Bestand (REI 60)
1,50 Parkett
2,50 Fermacell 2E22 (2x1,25cm)
3,00 Isover TOPT 30/30
3,00 EPS-Beton
8,00 Stahlbeton-Verbundplatte
0,02 Folie
18,00 Dippelbaum
2,00 Putz auf Putzträger

D11 Terrasse Über Bestand (REI 60)
2,50 Lattenrost
5,00 Abs.50mm
PP-Abs.
18,00 XPS-D
1,00 Abdichtung 2-lägig
EN 10.00 Stahlbetonverbundsch.Gefälle
2,00 Folie
22,00 Trennlecke (bei)Schalung) dzw.Mineralwolle
2,00 Putz auf Putzträger

D12 Terrasse Über EG Bestand neu (REI 60)
2,50 Lattenrost auf Unterkonstruktion
5,00 Abs.50mm
PP-Abs.
1,00 Bituminöse Feuchtigkeitsabdichtung 2-lägig
18,00 XPS-D Gefälledämmplatten (EPS-W30)
Dampfsperre
Ausgleichsschicht
Bitumenunterbahn
20,00 Stahlbetonverbundsch.(b.Gefälle)
22,00 Dippelbaumdecke bestand
D13 Überdach Abs.(R.B)
5,00 Abs.50mm
PP-Abs.
18,00 XPS-D
1,00 Abdichtung 2-lägig
EN 10.00 Stahlbetonverbundsch.Gefälle
2,00 Folie
22,00 Trennlecke (bei)Schalung) dzw.Mineralwolle
2,00 Putz auf Putzträger

D14 Decke Sicuranda Über Geschäftsecken (REI 60)
Sicuranda Überdecke
0,60 Estrich
0,02 Dampfsperre Folie
3,00 EPS-Platten (EPS 30/30)
3,00 EPS-Platten Wärmedämmung
5-6 EPS-Beton Nivelierungsbeton
- mit Beton ausgleichen bis der Scheitel des Gewölbes

WANDAUFBAUTEN

W1 Ausseremant (EI 60)
0,500 Glimmer
5,000 EPS-F
1,200 Hebeputzgitter
1,000 Unterputz armierung zw.Regel
1,600 OSB-Platte
0,020 Dampfsperre
10,000 Mineralwolle zw. Mineralwolle
2,500 GKF (2 x 1=50cm)
Urlfläche 0,350 (ef.) 0,210 (netto.)
Rw/Rwtot 43 (ef.) 52 (netto.)

W2 Ausseremant (EI 60)
2,500 Putz
2,500 Schalung
8,000 Hinterlüftung
Vordeckung diff. offen
2,500 Schalung
20,000 Mineralwolle zw. Trämen
3,000 Unterkonstr.,
dzw. Mineralwoll
0,02 Dampfbremse
3,00 GKF (2 x 1,5cm)
Urlfläche 0,550 (ef.) 0,350 (netto.)
Rw/Rwtot 50 (ef.) 60 (netto.)

W3 Ausseremant (Fassade) (EI 60 + N)
2,50 GKF 2 x 1,25cm
0,02 Dampfbremse
8,00 Mineralwolle zw. Unterkonst.
0,02 Folie
14,00 VZMW
0,50 Dünnputz
Urlfläche 0,550 (ef.) 0,350 (netto.)
Rw/Rwtot 50 (ef.) 60 (netto.)

W4 Drempelwand
2,50 GKF 2 x 1,25cm
0,02 Dampfbremse
10,00 Mineralwolle zw. Unterkonst.
38,00 VZMW
2,50 Außenputz
Urlfläche 0,150 (ef.) 0,300 (netto.)
Rw/Rwtot 47 (ef.) 57 (netto.)

W5 Innenwand (Fahrstuhlschacht)
2,50 GKF
0,02 Dampfbremse
8,00 Mineralwolle zw. Stützenwerk
2,50 GKF
Urlfläche 0,600 (ef.) 0,350 (netto.)
DnT,w 50 (ef.) 55 (netto.)

W6 Gangtrennwand (Bestand, Verbesserung)
Kondensbildung !!
1,25 GKB
0,02 Dampfbremse
8,00 Mineralwolle zw. Stützenwerk
26,00 VZMW
1,50 Innenputz
Urlfläche 0,600 (ef.) 0,400 (netto.)
Rw/Rwtot 50 (ef.) 60 (netto.)
DnT,w 50 (ef.) 55 (netto.)

W7 Außenwand (Kamin)
2,50 GKB
0,02 Dampfbremse
10,00 Mineralwolle zw. Stützenwerk
44,00 VZMW
12,00 Dreiecke
1,50 Außenputz
Urlfläche 0,600 (ef.) 0,173 (netto.)
Rw/Rwtot 50 (ef.) 60 (netto.)

W8 Zwischenwand (OG Schalldämmung)
Bestandswand
W9 Ausnamsraum (im Bestand
Ergänzung entsprechend Bestand, Kalte Verschlechterungen, die Wirkungen vom Gangtrennwand (siehe W6

W10 Ausgemeinert Aufzug
2,50 Gipsfaserplatte
0,20 Spachtelarbeiten mit Armierung
14,00 Wärmedämmung Polystyrol-EPS-F
20,00 ALU mit EPS-Rinne (50S)
W11 Ausgemeinert (REI 60)
2,50 Gipsfaserplatte
0,20 Spachtelarbeiten mit Armierung
14,00 Wärmedämmung Polystyrol-EPS-F
20,00 ALU mit EPS-Rinne
W12 Ausgemeinert (REI 60)
2,50 Gipsfaserplatte
0,20 Spachtelarbeiten mit Armierung
14,00 Wärmedämmung Polystyrol-EPS-F
20,00 ALU
1,00 Innenputz

LEGENDE

UK	Unterkante	WS	Wandschlitz	AR	Abfallrohr
OK	Oberkante	DS	Deckenschlitz	RAR	Regenabfallrohr
FOK	Fussboden Oberkante	WA	Wandaussparung	RSK	Regenablaufkasten
RDOK	Rohdecke Oberkante	DA	Deckenaussparung	AB	Aufstandsbogen
RDUK	Rohdecke Unterkante	FA	Fußbodenaussparung	KS	Kanalkante
ADUK	Abgehängte Decke Unterkante	BWF	Bauwerkfuge	PST	Putzstück
POK	Podest Oberkante	BA	Bodenablauf	PS	Putzschacht
MOK	Mauer Oberkante			PK	Putzkammer
GOK	Geländende Oberkante	RL	Rohbaulichte	SW	Schmutzwasser
STUK	Sturz Unterkante	AL	Architekturlichte	RW	Regenwasser
BROK	Brüstung Oberkante	RH	Raumhöhe	HK	Hängekanal
AK	Außenkante	GH	Geländer Höhe	EAP	Einzelanschlagpunkt
VK	Vorderkante	KH	Kämpfer Höhe		
RPH	Rohe Parapethöhe	VS	Vorsatzschale		
FPH	Fertig Parapethöhe	VS4	Vorsatzschale für Sanitär-Objekte		
FBD	Fußbodendurchbruch	WD	Wärmedämmung		
DDB	Deckendurchbruch	ESG	Einscheibensicherheitsglas		
WDB	Wanddurchbruch	VSG	Verbundsicherheitsglas		
RDS	Rohrdurchführungssystem				

RPH = FPH - 5cm, wenn nicht anders beschriftet!
WDB Höhenangabe in Meter ist Absolut Höhe , wenn nicht anders beschriftet!

BESTAND	Dämmung EPS	STAHL
ABBRUCH	Dämmung XPS	STAHL
NEU allgemeine	Dämmung Steinwolle	STAHLBETON
	Dämmung Mineralwolle	STAHLBETON
HOLZ	GIPSKARTON	BETON UNBEWEHRT
HOLZ	GIPSFASER	ZIEGEL neu
HOLZ	ZEMENTGEBUNDENE-LEICHTBETON-PLATTE	

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	NAME
0	-	-	-
A	-	-	-
B	-	-	-
C	-	-	-
D	-	-	-
E	-	-	-
F	-	-	-

±0.00 = 5.74 ü. wiener Null= 162.42 ü. Adria

Die Koten sind zu prüfen! Naturmaße nehmen!

Die ausführende Firma hat alle Planmaße rechtzeitig vor Bauausführung zu prüfen. Bei Unklarheiten oder fehlerhaften Koten ist sofort das Einvernehmen mit dem Architekten herzustellen. Konstruktiv erforderliche Änderungen oder Dimensionierungen sind rechtzeitig vor Ausführung mit dem Planverfasser festzulegen.Alle Sicherungsmassnahmen liegen in der Verantwortungsbereich der Ausführenden Firmen Es müssen alle OIB-Richtlinien eingehalten werden.

Die Pläne der Professionisten, aber auch die Statikerpläne sind auf Übereinstimmung mit den grundsätzlich verbindlichen Architekten-Ausführungsplänen zu prüfen. Sollte es zu Abweichungen oder auch nur zu Unklarheiten kommen, ist rechtzeitig mit dem Architekten bzw. der ÖBA das Einvernehmen herzustellen.
Von den Auftragnehmern sind die Bauprodukterichtlinien verbindlich einzuhalten.
Kanal und Schächte sind zu überprüfen.

AUSFÜHRUNGSPLAN

BAULICHE ABÄNDERUNGEN UND DACHGESCHOSSAUSBAU
KARAJANGASSE 19, 1200 WIEN

Übersichtsplan

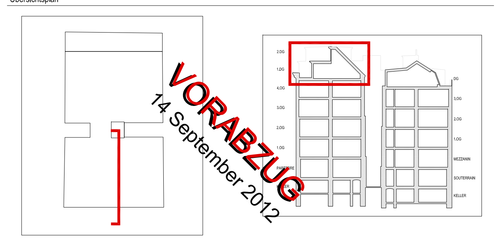

Bauherr

Karajangasse 19 GmbH & Co KG
Heiligenstädter Lände 29
1190 Wien

Planverfasser

ATELIER AUGARTEN
DI Ulrike JANOWETZ, Architektin, Staatl. bef. u. beeid. Ziviltechnikerin
ARCHITEKTURBÜRO
A - 1200 Wien, Wasnergasse 7/17
Tel.: +43 (1) 334 55 15, Fax: DW 15
eMail: office@atelieraugarten.com

Planstatus	Planart	Maßstab
VORABZUG	POLIERPLAN	1:20

Planbezeichnung: SCHNITT B-B
DACHGESCHOSSE STRASSENTRAKT

Kurzbezeichnung: SC

Plan Nr.:

Projekt	Planart	Plantyp	Nummer	Index
107-KAR	PP	SC	20	VA

	Datum	Name	Plandatum		
Geprüft	-	-	03.09.2012	Projektnummer	107-KAR
Gezeichnet	-	-	CAD File	Format	56.75m²
					107-KAR-PP-G.dwg

z:\durchwahl\107-karajangasse 19_2011\2000-planung\2300-architekt\u1.2301-projektphasen-plan\04 polier-demaßnahmung\plan\dwg\grundriss\107-kar-pp-g.dwg