



FENSTER STRASSENSEITIG in allen Geschossen:
BESTEHENDE KUNSTSTOFFFENSTER WERDEN ABGEROCHEN
UND AUF HOLZ-ALU-ISOLIERGLASFENSTER AUSGETAUSCHT
WDVS: 10cm, FENSTERLAUBUNGEN 4cm STÜCKBERDECKUNG
NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRÜFEN!

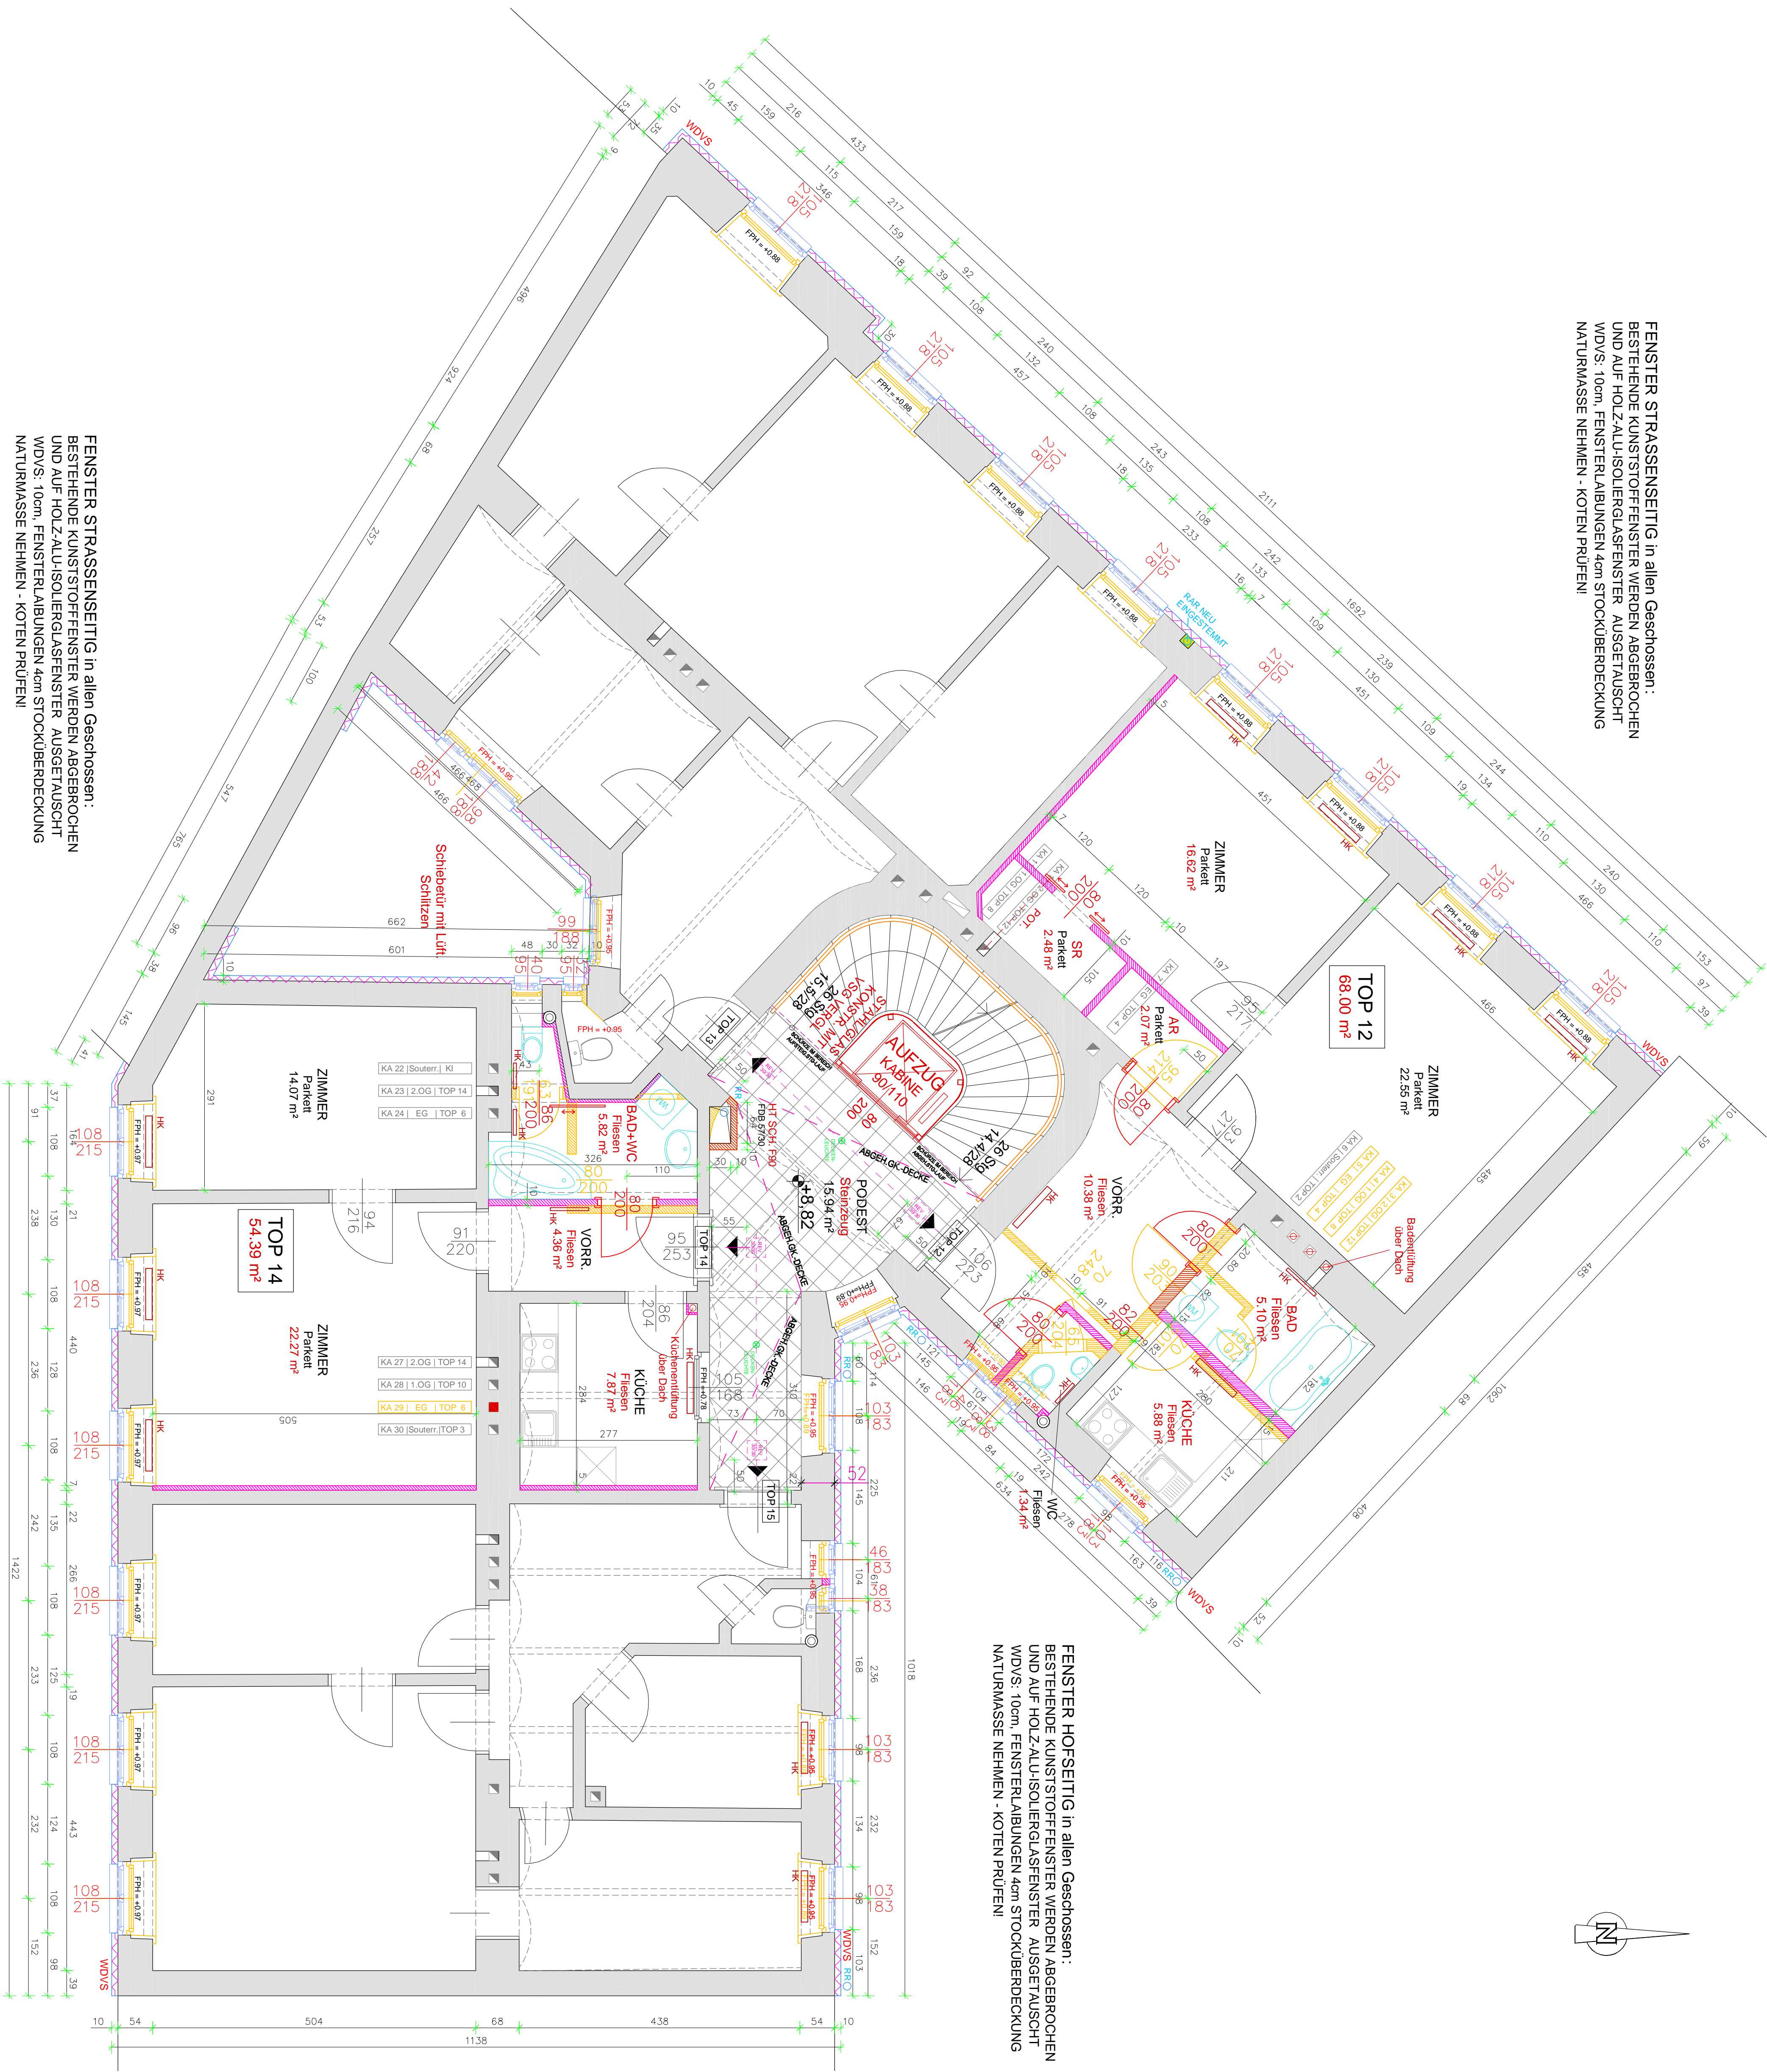

Grundriss 2.OG

FENSTER STRASSENSEITIG in allen Geschossen:
BESTEHENDE KUNSTSTOFFFENSTER WERDEN ABGEROCHEN
UND AUF HOLZ-ALU-ISOLIERGLASFENSTER AUSGETAUSCHT
WDVS: 10cm, FENSTERLAUBUNGEN 4cm STÜCKBERDECKUNG
NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRÜFEN!



FENSTER HOFSEITIG in allen Geschossen:
BESTEHENDE KUNSTSTOFFFENSTER WERDEN ABGEROCHEN
UND AUF HOLZ-ALU-ISOLIERGLASFENSTER AUSGETAUSCHT
WDVS: 10cm, FENSTERLAUBUNGEN 4cm STÜCKBERDECKUNG
NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRÜFEN!

| | | | |
|--|------------|--|---------------------------------|
| | BESTAND | | GIPS-KARTON |
| | ABRUCH | | WD, FEUCHTIGKEITSRES., z.B. XPS |
| | STAHLBETON | | HARTSCHÄUMDÄMMUNG |
| | ZIEGELWAND | | WD, WEICH |
| | HOLZWAAND | | ERDREICH, AUFGESCHÜTT, BODEN |
| | SCHALSTEIN | | NACHBARGEBAUE |

| | | | |
|-------|--------------------------|------|-------------------------------|
| OK | Oberkante | FF | Feststehender Flügel |
| UK | Unterkannte | OL | Oberlicht |
| VK | Vordachkante | T30 | Brandschutz |
| ROUK | Reibungsbedingende Kante | | mit entspr. Brandschutzklasse |
| ROUK | Reibungsbedingende Kante | GS30 | Brandschutz |
| FDOUK | Festgedrängte Kante | | mit entspr. Brandschutzklasse |
| FDOUK | Festgedrängte Kante | ABL | Adult |
| STH | Sturzbohle | ZUL | Zulassung |
| STUK | Sturzwandkante | AR | Abfallrohr |
| FPH | Festgedrängte Kante | RR | Regenrohr |
| WD | Wanddurchbruch | SW | Schmutzwasser |
| WS | Wandstich | RW | Regenwasser |
| DN | Deckendurchbruch | DN | Nennweite |
| RL | Reibungsbedingte Kante | KS | Kanalschleife |
| DKF | Deckenflügel | KD | Kanalschleife |
| DF | Deckenflügel | | |
| SF | Schiebeflügel | | |

ALLGEMEINE FESTLEGUNGEN:
- Alle durchgehenden Stiegestränge sind REI 90 zu verkleiden.
- Kanäle siehe Kanalanlagen.
- Bemessungen in Kellern gehen nur als Hilfswerte, für das Aufliegen der Zwischenwände, Wände und Vorsatzschichten sind bei Berechnungen im rechten Winkel aufzustellen.
- Sanitäre Einrichtungsgegenstände, sofern nicht anders kottiert, sind generell mittig zwischen den Trennwänden bzw. im Raum zu positionieren.
- WC-Vorsatzschalen H=120cm.
- Masse auf Türzangen sind durchgängig, umlaufend +6,0 cm für RB Mass.
- Aufhängeschüssel: Tiefe 15cm Breite 50cm, 50% der Wandlänge.
- Bestandsmaße: Putz abschlagen - nur in den mit der OBA festgelegten Bereichen.
- Türen ausstrahlen: Türschwellen verschleissen lt. Angaben Statiker.
- Bodenplatte auf Höhe 4,50cm, Wände 20cm Schalen.
- Hauptkanäle an Fassade verhängen (lt. Anzugsplan), Ausbau Aufzug laut Aufzugsprojekt.
- Alle konstruktiven Stahlteile sind F40/REI 90 zu ummanteln.
- In Abstellräumen sind Lüftungsschlitze vorzusehen.
- Die Decken werden gemeinsam mit der OBA besichtigt und die Notwendigkeit von abgehängten Decken, wenn technisch erforderlich, vor Ort festgelegt.
- Geständer mind. H=100cm über OBA, Terrassen (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert).
- Sanitärer mind. H=220cm über OBA (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert).
- Sanitärer mind. H=220cm über OBA (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert).
- Stahlbau: wird nach Werkplan Stahlbau ausgeführt und nicht nach Philosophie.
- Notabläufe sind einzuplanen.
- Trockensteigeleitung im Sieghausauschnitt mit Anschluss auf jedem Geschoss.
- Die Produktlinien sind vom AN einzuhalten.

NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRÜFEN !!!
Alle Sicherungsmassnahmen sind von den ausführenden Firmen selbsttätig auszuführen !!!

| Index | Datum | Änderung |
|-------|-------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Projekt:
GENERALSANIERUNG UND DACHGESCHOSSAUSBAU
LAZARETTGASSE 5, 1090 WIEN

Planinhalt:
Grundriss - 2.Obergeschoss (+8,82)

ATELIER AUGARTEN
Arch. DI Ulrike Johanna Janowitz
A-1200 Wien, Mergengasse 7
Tel.: +43 (0) 334 55 15, Fax: +43 (0) 334 55 15-15
Mail: office@atelieraugarten.com

| | |
|----------------------|--------------------|
| Plan-Nr.: LAS-PG-009 | Index-Datum: |
| Datum: 03.08.2011 | Maßstab: M 1:50 |
| Gez.: K.K. | © ATELIER AUGARTEN |